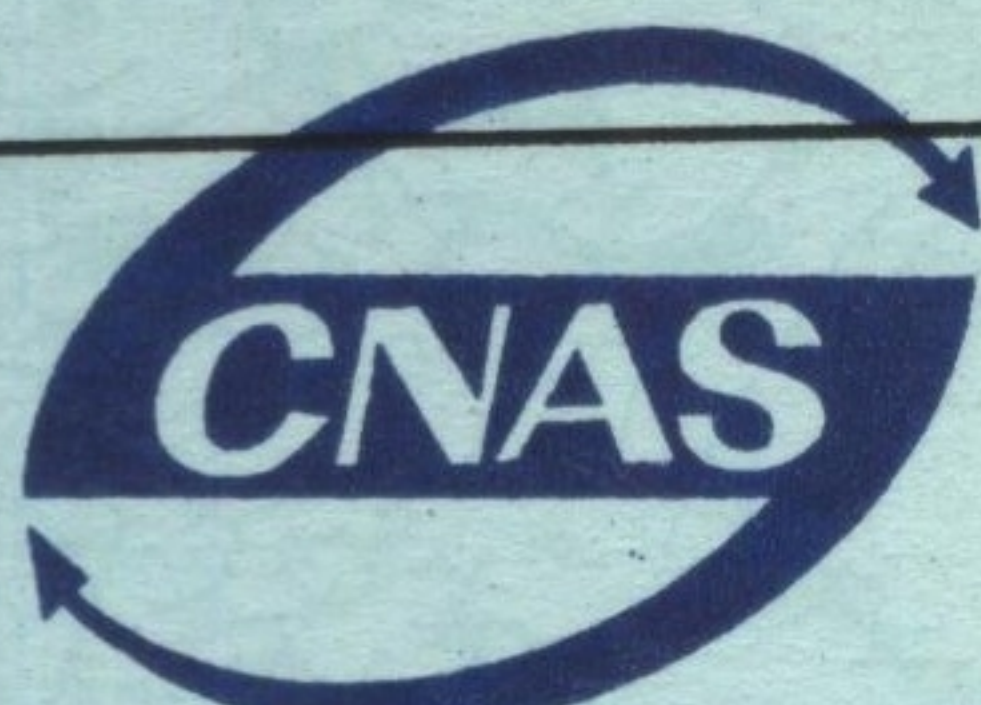




2012001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1348339

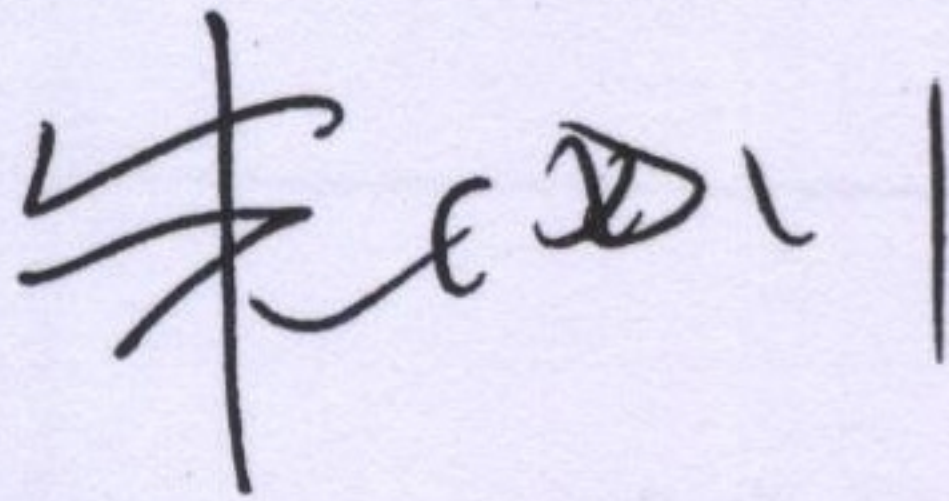
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJ12-250

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 交流接触器 型 号: CJ12-250 数 量: 26 台 收样日期: 2012-07-24 完成日期: 2012-11-07 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区																											
试验结论: 合格																												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ12-250 Ui: 690V Ith: 250A AC-2: Ue/Ie: 380V/250A Us: 36V,127V,220V,380V,50Hz 2P,3P,4P,5P 配用辅助触头: (本体) Ith: 10A AC-15: Ue/Ie: 36V/8.5A,127V/2.4A,220V/1.4A,380V/0.8A 5NO1NC,4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,1NO5NC																												
签发人: 签名:  签发日期: 2012.11.20																												
备注:																												
<table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>标准换版</td><td>GB14048.4-2003</td><td>GB14048.4-2010</td></tr><tr><td>触头参数变更</td><td>初压力 35.28~43.12N 终压力 49~64.68N 超程 5~6mm</td><td>初压力 49±4.90N 终压力 68.6±6.86N 超程 5~7mm</td></tr><tr><td>额定控制电源电压 变更 Us (V)</td><td>220V,380V,50Hz</td><td>36V,127V,220V,380V,50Hz</td></tr><tr><td>安全件等信息变更</td><td>见附页一</td><td>见附页一</td></tr><tr><td>控制线圈的匝数及 线径变更</td><td>见附页二</td><td>见附页二</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2002010304024924</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">C-040-07B1643-S</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">苏州电器科学研究所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010	触头参数变更	初压力 35.28~43.12N 终压力 49~64.68N 超程 5~6mm	初压力 49±4.90N 终压力 68.6±6.86N 超程 5~7mm	额定控制电源电压 变更 Us (V)	220V,380V,50Hz	36V,127V,220V,380V,50Hz	安全件等信息变更	见附页一	见附页一	控制线圈的匝数及 线径变更	见附页二	见附页二	原证书编号	2002010304024924		原测试报告编号	C-040-07B1643-S		原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																										
标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010																										
触头参数变更	初压力 35.28~43.12N 终压力 49~64.68N 超程 5~6mm	初压力 49±4.90N 终压力 68.6±6.86N 超程 5~7mm																										
额定控制电源电压 变更 Us (V)	220V,380V,50Hz	36V,127V,220V,380V,50Hz																										
安全件等信息变更	见附页一	见附页一																										
控制线圈的匝数及 线径变更	见附页二	见附页二																										
原证书编号	2002010304024924																											
原测试报告编号	C-040-07B1643-S																											
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司																											

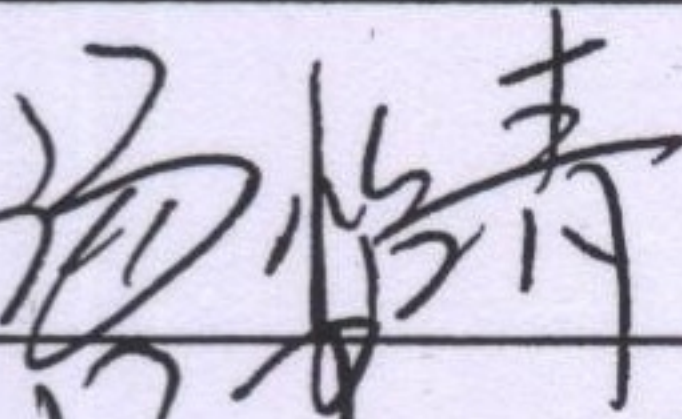
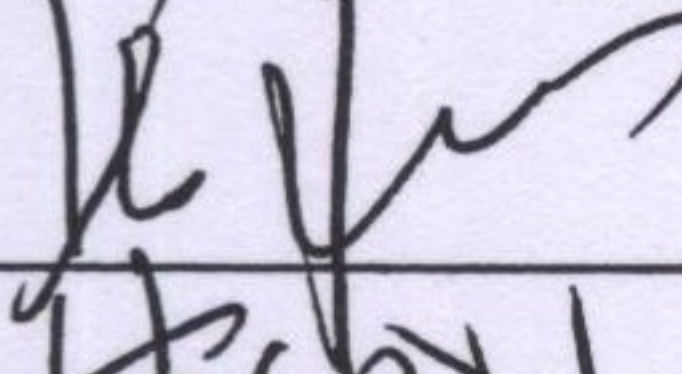
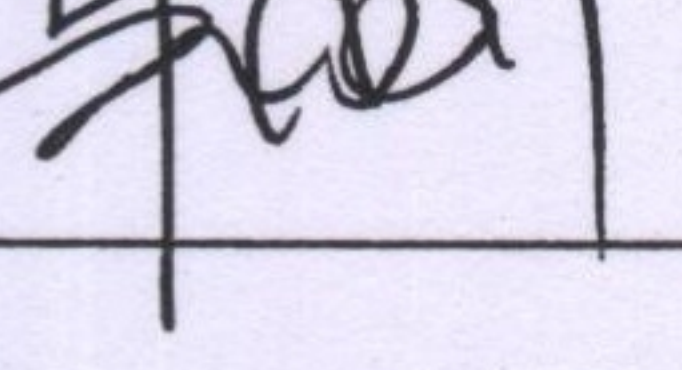
报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C009-A2012CCC0304-1348339
首页	√	3	C009-A2012CCC0304-1348339
报告组成	√	1	C009-A2012CCC0304-1348339
安全型式试验报告	√	64	C009-A2012CCC0304-1348339
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1348339 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJ12-250 样品数量: 26 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-24 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。			
主检: 汤怡青 签名:  日期: 2012.11.13			
审核: 张建红 签名:  日期: 2012.11.13			
签发: 朱 刚 签名:  日期: 2012.11.20			
备注	无		